

圖號索引表

圖號	圖名
BA1-01	弱電系統索引表及圖例說明
BA1-02	智慧型建築設施整合弱電系統架構圖
BA1-03	智慧型建築系統連動圖
BA1-04	弱電系統設備架構圖
BA1-05	1F防火機房弱電機櫃配置圖
BA1-06	監控系統昇位圖
BA1-07	智慧型中央監控IO表
BA1-08	工程施工結線圖
BA1-09	弱電設備安裝示意圖
BA2-01	辦公暨生活大樓壹層警監設備平面圖
BA2-02	辦公暨生活大樓貳層警監設備平面圖
BA2-03	辦公暨生活大樓參層警監設備平面圖
BA2-04	辦公暨生活大樓肆層警監設備平面圖
BA2-05	辦公暨生活大樓屋突層警監設備平面圖
BA2-06	室外綜合球場警監設備平面圖
BA2-07	餐廳(廚房)大樓壹層警監設備平面圖
BA2-08	餐廳(廚房)大樓貳層警監設備平面圖
BA2-09	汽車集用場壹層警監設備平面圖
BA3-01	餐廳(廚房)大樓貳層視聽設備平面圖
BA3-02	辦公暨生活大樓壹層會議室視聽設備平面圖

圖例說明


圖例	圖名	適用電線及管徑	備註
☐	紅外線半透明線路攝影機	Cat.6, 2.0mm ² /2C, 3/4" PVC	吸頂式
☐	紅外線固定式線路攝影機 (含攝影機安裝)	Cat.6, 2.0mm ² /2C, 3/4" PVC	探壁掛式, 高度: 離地2.5公尺
☐	感應講字機	Cat.6, 2.0mm ² /2C, 3/4" PVC	高度: 離地1.2公尺
☐	傳聲機	0.5mm ² /4C, 3/4" PVC	配合門樑
☐	門門按鈕	0.5mm ² /4C, 3/4" PVC	高度: 離地1.2公尺
☐	免持聽筒緊急通報機(P影像式)	CAT.6, 3/4" PVC	H=+120cm 壁掛式或配合現場
◎	緊急求救按鈕	0.5mm ² /4C, 3/4" PVC	高度: 離地1.0公尺或配合現場
☐	閃光喇叭	0.5mm ² /4C, 3/4" PVC	高度: 離地2.2公尺
☐	雙聲式空間揚聲器	0.5mm ² /4C, 3/4" PVC	吸頂式
○	磁簧開關	0.5mm ² /4C, 3/4" PVC	配合門樑施作
☐	壁掛式9"15U櫃檯	12芯單線光纖, 2.0mm/2C, 1" PVC	配合現場施作 AC 110V
☐	BA統線箱	AWG20/5P, Co6, 2.0mm/2C, 1" PVC	配合現場施作 AC 110V
☐	CMS中央警管平台伺服器	Cat.6, 2.0mm/2C, 3/4" PVC	配合現場施作 AC 110V
☐	液體浮球開關	0.5mm ² /4C, 3/4" PVC	配合現場施作
☐	油位開關	0.5mm ² /4C, 3/4" PVC	配合現場施作
☐	瓦斯偵測器	0.5mm ² /4C, 3/4" PVC	吸頂式 AC 110V
☐	監器系統伺服器		配合現場施作 AC 110V
☐	門牌系統管理主機		配合現場施作 AC 110V
☐	對講管理總機		配合現場施作 AC 110V
☐	中央監控主控制櫃檯		配合現場施作 AC 110V

A棟

B棟

C棟

D棟

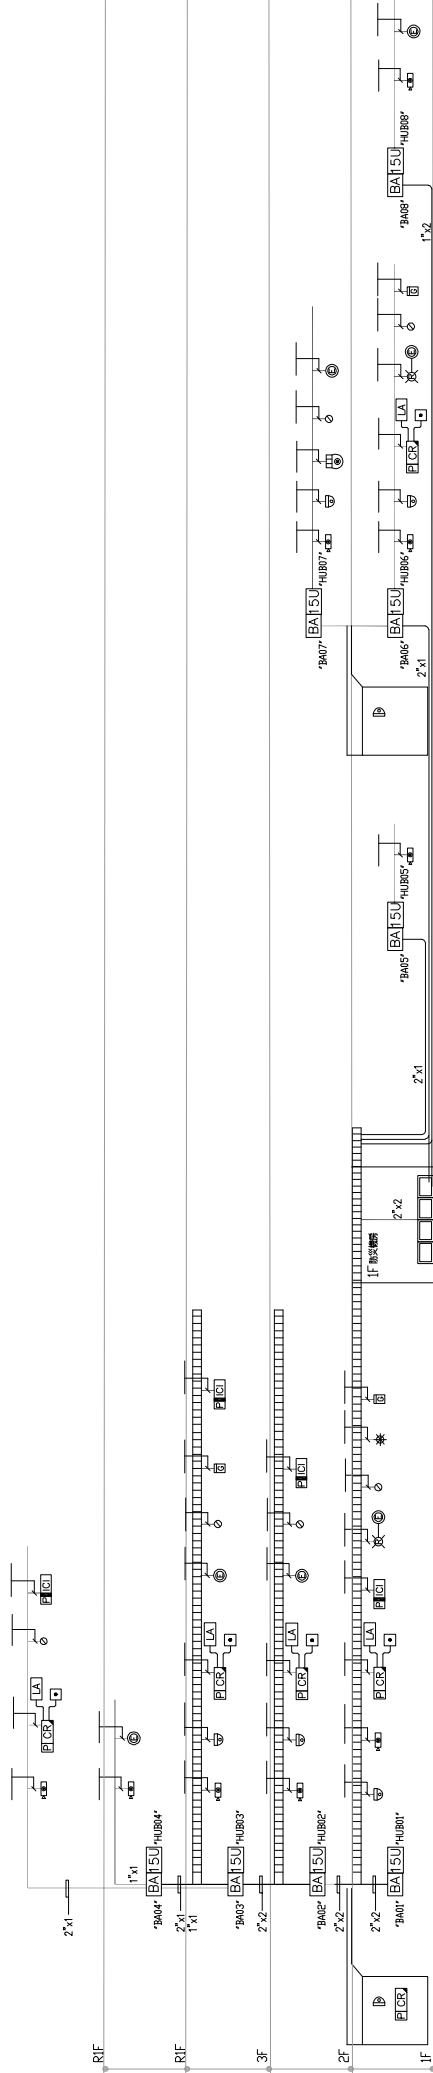

監控弱電系統昇位圖

圖例說明：

圖例	圖名	適用電線及管徑	備註
	1/2吋半屏蔽攝影機	CAT.6, 2.0mm/2C, 3/4" PVC	線型式
	1/2吋全屏蔽攝影機	CAT.6, 2.0mm/2C, 3/4" PVC	線型式, 高度: 線制, 2.5公尺
	1/2吋全屏蔽攝影機 (含屏蔽殼)	CAT.6, 2.0mm/2C, 3/4" PVC	線型式, 高度: 線制, 2.5公尺
	CAT.6 配線卡機	AWG22 / 2P, 1.25mm/2C, 3/4" PVC	配合現場操作
	配線架	0.5mm ² /4C, 3/4" PVC	配合現場操作
	配線架	0.5mm ² /4C, 3/4" PVC	配合現場操作
	配線架	CAT.6, 3/4" PVC	H=+120cm 線架式或組合現場
	配線架	0.5mm ² /4C, 3/4" PVC	線型式
	配線架	0.5mm ² /4C, 3/4" PVC	配合現場操作

圖例	圖名	適用電線及管徑	備註
	1/2吋半屏蔽攝影機	-E- 0.5mm ² /4C, 3/4" PVC	高度: 線制, 2.5公尺
	1/2吋全屏蔽攝影機	-E- 0.5mm ² /4C, 3/4" PVC	高度: 線制, 0公尺或組合現場
	CAT.6 配線卡機 (線架式)	-E- 0.5mm ² /4C, 3/4" PVC	線型式
	配線架	-E- 0.5mm ² /4C, 3/4" PVC	配合現場操作
	配線架	-E- 0.5mm ² /4C, 3/4" PVC	配合現場操作
	配線架	-E- 0.5mm ² /4C, 3/4" PVC	配合現場操作
	配線架	-AC- AWG20 / 5P, Cat6, 2.0mm/2C, 1" PVC	配合現場操作
	配線架	-E- Cat6 2.0mm/2C, 1" PVC	配合現場操作
	配線架	-E- Cat6 2.0mm/2C, 1" PVC	配合現場操作


圖例	圖名	適用電線及管徑	備註
	配線架		
	配線架		
	配線架		

海軍基地
後勤支援指揮部

新武大建築師事務所
繪圖: 許庭璇
設計: 許志偉
審核: 鄭欽大

海軍基隆艦隊動力支援指揮部
校閱: 吳傑
校閱: 吳傑
校閱: 吳傑

馬祖基地指揮部住辦大樓新建工程
2021/5/27
馬祖基地指揮部住辦大樓新建工程
BAI-06
06
881
20
395

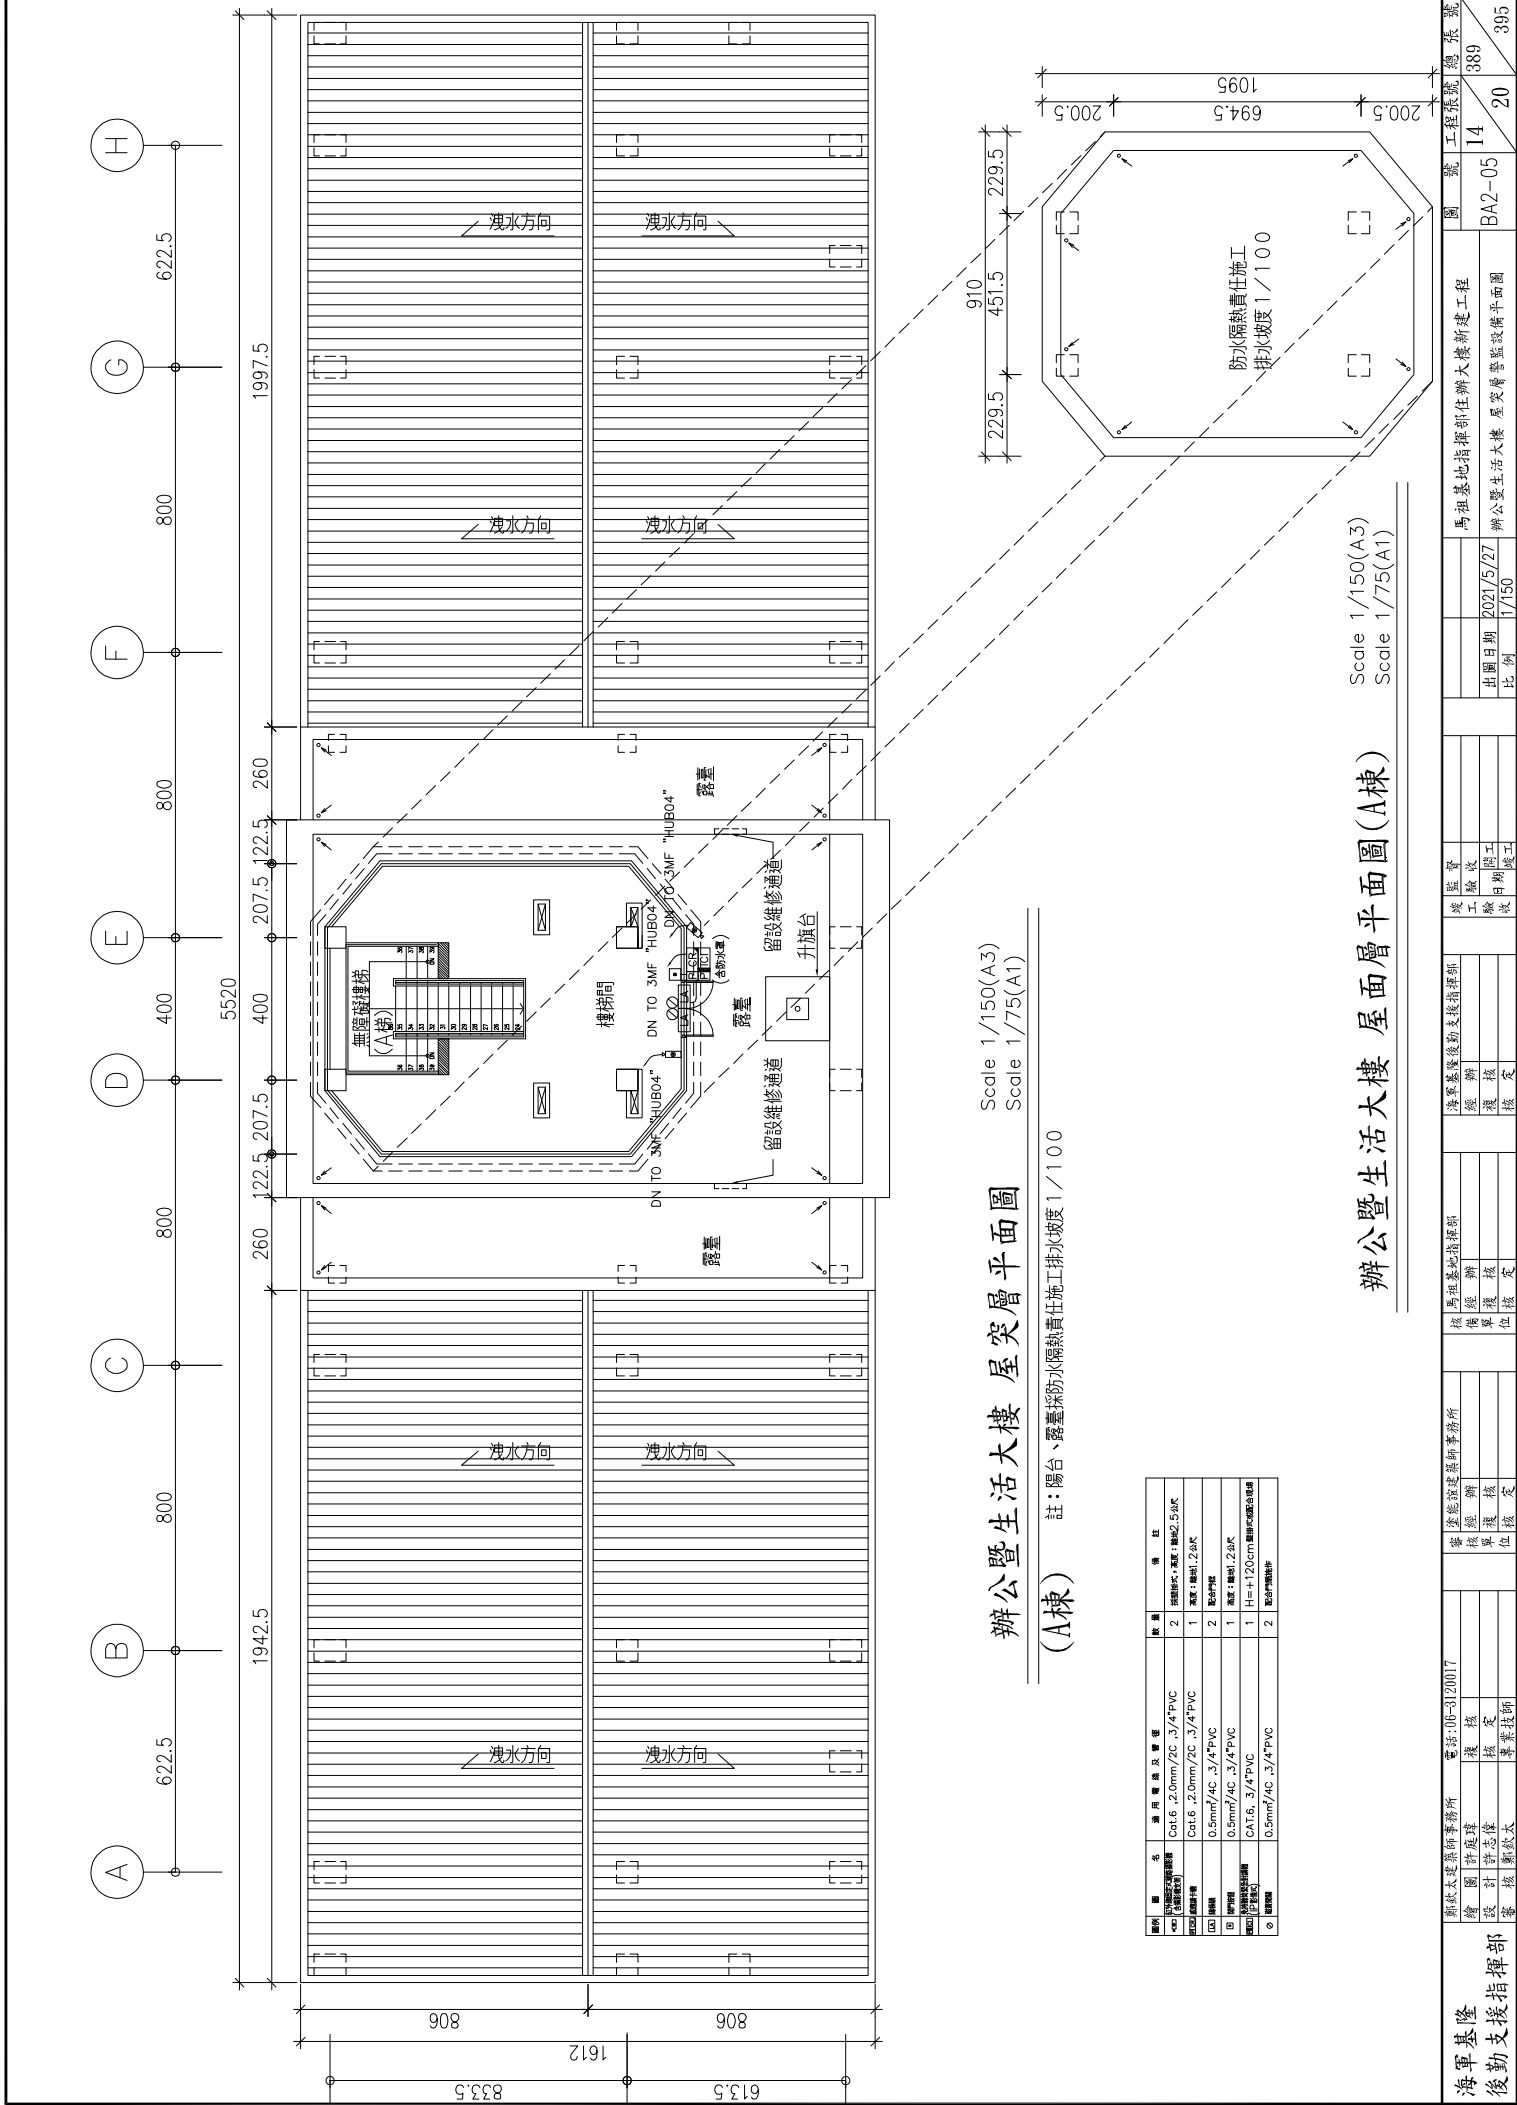

辦公暨生活大樓 屋突層平面圖 (A棟)

註：陽台、露臺採防水隔熱責任施工排水坡度 1/100

圖號	圖名	圖例	備註
01	屋突層防水層	Co1.6	2.0mm/AC 3/4" PVC
02	屋突層防水層	Co1.8	2.0mm/AC 3/4" PVC
03	屋突層防水層	Co1.6	2.0mm/AC 3/4" PVC
04	屋突層防水層	Co1.6	2.0mm/AC 3/4" PVC
05	屋突層防水層	Co1.6	2.0mm/AC 3/4" PVC
06	屋突層防水層	Co1.6	2.0mm/AC 3/4" PVC
07	屋突層防水層	Co1.6	2.0mm/AC 3/4" PVC
08	屋突層防水層	Co1.6	2.0mm/AC 3/4" PVC
09	屋突層防水層	Co1.6	2.0mm/AC 3/4" PVC
10	屋突層防水層	Co1.6	2.0mm/AC 3/4" PVC

Scale 1/150(A3)
Scale 1/75(A1)

辦公暨生活大樓 屋突層平面圖 (A棟)

海軍基地指揮部 後勤支援部	新式建築師事務所 電話: 06-3120017	發達建設監理事務所 蔡國祥 經理 許志偉 協理 蔡國祥 協理 蔡國祥 協理	海軍基地指揮部 蔡國祥 經理 蔡國祥 協理 蔡國祥 協理	馬祖基地指揮部 蔡國祥 經理 蔡國祥 協理 蔡國祥 協理	監工 蔡國祥 經理 蔡國祥 協理 蔡國祥 協理	馬祖基地指揮部住辦大樓新建工程 屋突層警備設備平面圖	圖號 BA2-05	工程號 14	總張數 889	頁數 20	圖號 395
------------------	----------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------	--------	---------	-------	--------

